
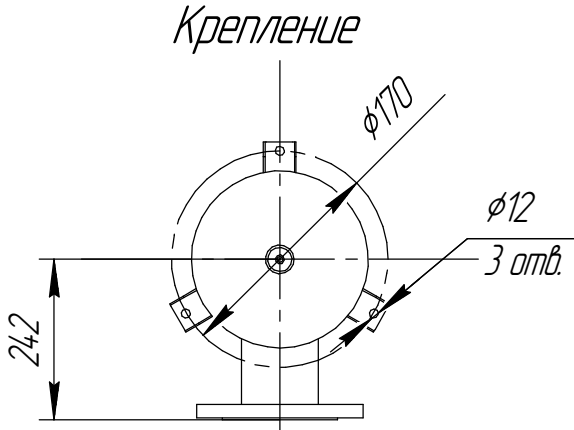
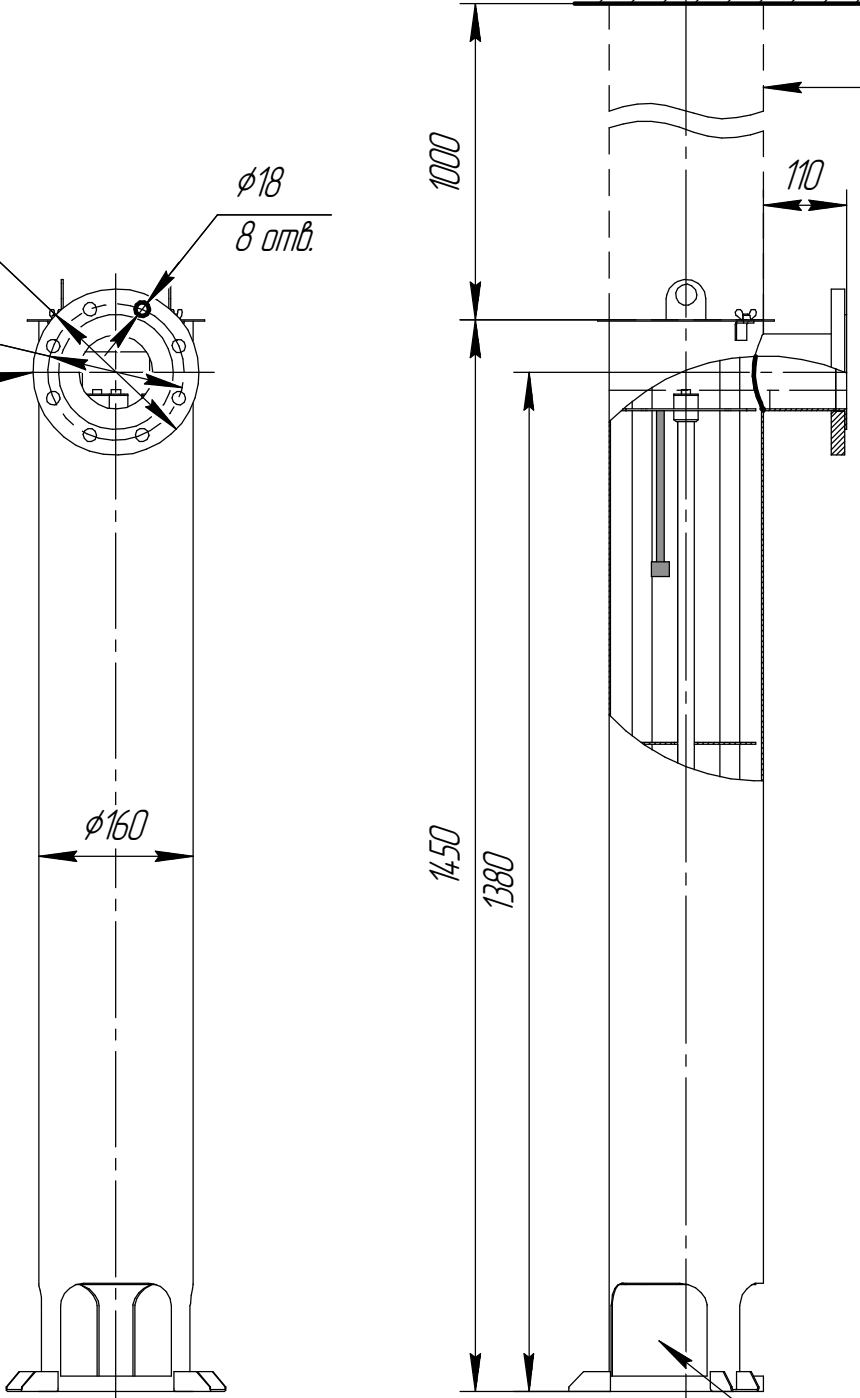



Перв. примен.		КРИСТАЛЛ-8ГСП УХЛ1			
Справ. №					
Подп. и дата					
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Фланец Ду100

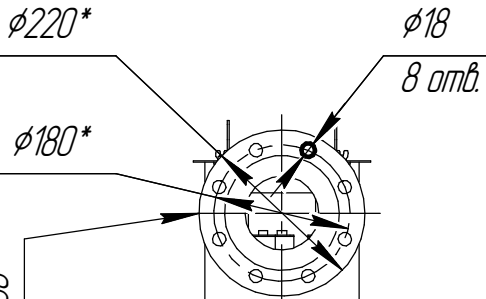


Зона обслуживания
для извлечения лампы

отверстия для
входа воды





Пульт управления.
Глубина 230

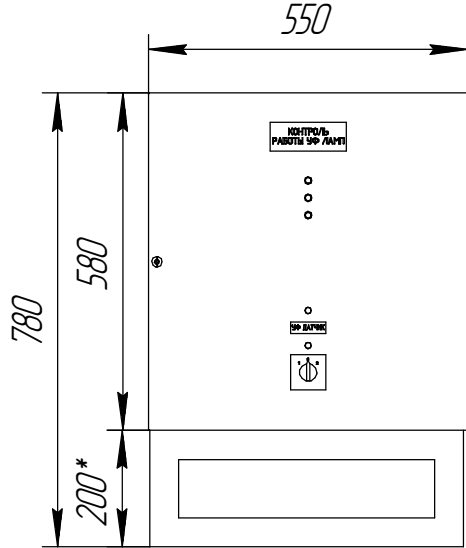

5 метров

Крепление

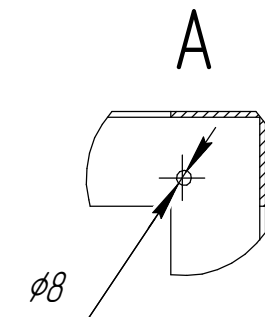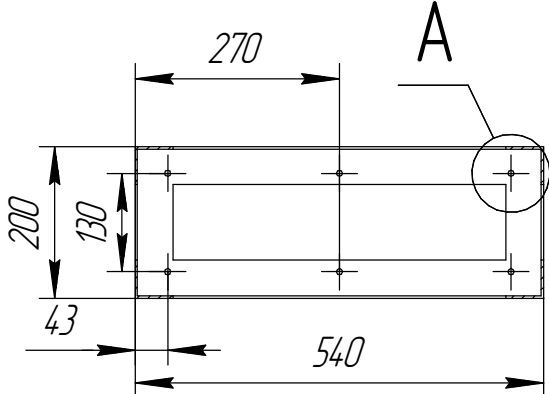

					КРИСТАЛЛ-8ГСП УХЛ1			
					Установка обеззараживания воды	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.								
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3